

COMPAGNIE BELGE D'ÉLECTRICITÉ SIEMENS-SCHUCKERT

ANVERS
21, rue Conscience, 21
Adr. Télég.:
«Bureaudyn Anvers»
Téléph.: 4380


**SOCIÉTÉ ANONYME
BRUXELLES**
11, rue Thérésienne

LIÈGE
3, rue de l'Harmonie
Adr. Télég.:
«Bureaudyn Liège»
Téléph.: 3233

Adr. Télég.: «Bureaudyn Bruxelles» *Téléphone: 4868, 3492, 9694

TABLEAUX DE DISTRIBUTION UZED

TOUS LES CONTACTS, CONNEXIONS ET CONDUCTEURS SONT ACCESSIBLES ET PEUVENT ÊTRE CONTRÔLÉS PAR DEVANT, AUCUN CONTACT NI RACCORDEMENT NE SE FAISANT DERRIÈRE

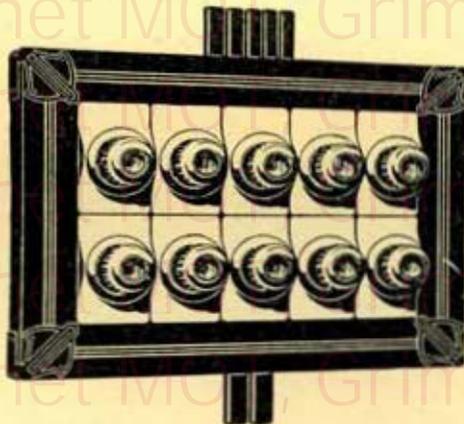

30% MOINS CHERS QUE LES TABLEAUX DE DISTRIBUTION SUR DALLE EN MARBRE, TOUT EN ÉTANT PLUS PARFAITS AU POINT DE VUE TECHNIQUE

Pour détails, voir tarif volume VI

Tableaux de distribution Uzed.

Les tableaux de distribution Uzed constituent un perfectionnement systématique du genre d'exécution adopté jusqu'ici pour les tableaux de distribution; ils réunissent les avantages suivants:

Les conducteurs et raccords sont placés après fixation du tableau au mur; ils sont visibles sur toute leur étendue, peuvent donc être contrôlés et déconnectés par devant, dans le sens le plus strict des prescriptions du V. D. E.

Protection absolue des conducteurs et contacts sous courant contre les atterrages.

Adaptation soignée des entrées de tube pour tout mode de pose des conducteurs.

Connexions visibles. — Encombrement très restreint. — Aspect agréable.

Les tableaux de marbre et leur préparation deviennent superflus.

A l'aide de peu d'accessoires on peut exécuter d'après des principes techniques parfaits toutes les connexions qui se présentent dans les divers modes de montage et tous les modes de poses de conducteurs, qu'ils soient placés à la surface du mur ou noyés dans les niches.

Assemblage de groupes de distribution Uzed.



Fig. 3.

(fig. 3). La fixation des interrupteurs et porte-barres se fait de la même façon.

En général il suffira de fixer séparément ces rangées sur le mur. Toutefois si l'on veut à l'atelier faire un ensemble de ce groupe de distribution, on assemble les diverses barres longitudinales par des barres creuses ou des fers plats verticaux.

Des groupes Uzed complets peuvent être réunis les uns au-dessus des autres pour former des groupes multiples; il est possible ainsi de placer même de très grands tableaux dans un espace relativement petit.

Le raccordement des conducteurs se fait toujours après la fixation du tableau au mur. La disposition des contacts et les gorges des coupe-circuits permettent de raccorder les conducteurs à l'avant; ceci supprime le passage des conducteurs dans les coupe-circuits sans gorge. En outre les conducteurs sont ainsi visibles sur toute leur longueur et accessibles par devant.

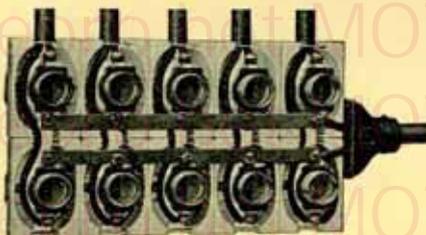


Fig. 4.

Tableau à deux fils protégés sur les deux pôles avec conducteur principal amené latéralement dont l'entrée est protégée par un joint à serrage tandis que les tubes des dérivations pénètrent profondément dans les coupe-circuits. La figure montre l'apparence des conducteurs et l'emploi des barres collectrices.

Pour les groupes Uzed que l'on monte sur le mur, les tubes ou fils cuirassés posés sur le crépi, lorsqu'ils sont disposés à la distance d'un coupe-circuit, sont introduits directement dans les coupe-circuits; les raccords du conducteur principal sont recouverts d'un joint à serrage. Pour les autres dispositions des tubes ou fils cuirassés on se sert d'encadrements pour recouvrir les raccords des conducteurs.

L'établissement dans le mur des tableaux à monter dans des niches a lieu de même façon que les groupes sur le mur; la niche en maçonnerie peut être de dimensions beaucoup moindres que pour les tableaux employés jusqu'ici. Le recouvrement de l'espace restant libre autour du tableau se fait au moyen d'un encadrement.

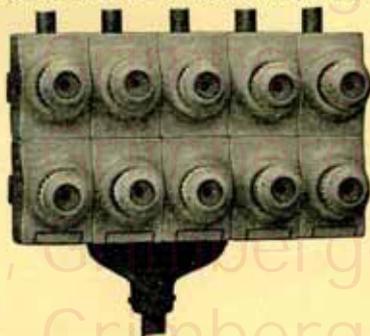


Fig. 5.


Tableau à deux fils protégés sur les deux pôles, avec conducteur principal amené de dessous et protégé par un joint à serrage.

Pour détails, voir tarif volume VI.


Groupes de distribution complets avec coupe-circuits UZ25.



UZ 425 0 A



UZ 425 S

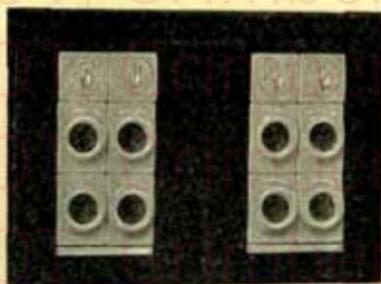

UZ 425 dS

Outre les groupes de distribution Uszed mentionnés dans le tableau ci-dessous, il est fourni n'importe quel autre genre de groupes complets. Il est utile de joindre un schéma de connexions aux demandes de prix et commandes.



Pour Amp	Nos. de tarif	TYPES <i>à ajouter A ou S</i>	Nombre de circuits	A sans interrupteurs				S avec interrupteurs unipolaires ¹⁾				Bouchons à couvercle <i>Prix voir pages 8 à 9 du volume VI</i>	
				Dimensions hauteur	largeur	net	PRIX	Dimensions hauteur	largeur	net	PRIX	250 volts	500 volts
				m/m	m/m	kgs	frs.	m/m	m/m	kgs	frs.		
Distributions Uszed avec coupe-circuits unipolaires et fil neutre													
25	J 12251	UZ 325 0	3	180	265	2,5	8.75	235	285	3,5	13.75	 K I 25	 K II
	J 12252	UZ 425 0	4	180	320	3,2	10.65	235	320	4,5	17.50		
	J 12253	UZ 525 0	5	180	375	3,8	12.50	235	375	5,5	21.25		
	J 12254	UZ 625 0	6	180	430	4,5	15.—	235	430	6,5	25.75		
Distributions Uszed avec coupe-circuits bipolaires													
25	J 12255	UZ 325	3	200	265	3,6	12.50	315	285	4,6	17.50	 Dx I	 Dx II
	J 12256	UZ 425	4	200	320	4,7	15.—	315	320	6,0	21.85		
	J 12257	UZ 525	5	200	375	5,8	18.25	315	375	7,5	27.—		
	J 12258	UZ 625	6	200	430	6,8	21.25	315	430	8,8	32.—		
Distributions Uszed avec coupe-circuits bipolaires, pour installations à trois fils²⁾													
25	J 12259	UZ 325d	3	200	375	4,6	15.65	315	375	5,6	20.65	 S I	 S II
	J 12260	UZ 425d	4	200	430	5,7	18.15	315	430	7,0	25.—		
	J 12261	UZ 525d	5	200	485	6,8	21.25	315	485	8,5	30.—		
	J 12262	UZ 625d	6	200	540	7,8	24.50	315	540	9,8	35.—		

1) Type SZ6, pour 6 amp., 250 volts. Au lieu de ces interrupteurs on peut monter aussi des commutateurs unipolaires SZ6 ou des interrupteurs bipolaires SZ6/2; 10/2 ou 25/2 ou des interrupteurs pontiches; voir les différences de prix correspondantes page 15 du volume VI.

2) Les bornes-bridés type SK et les carcasses de porcelaine ne sont pas comprises dans les prix; elles doivent être commandées séparément selon page 204 du volume VI.

Pour détails, voir tarif volume VI.

Pièces détachées pour groupes Uzed.

Figures	Nos. de tarif	Désignation	100 pièces net kgs	PRIX frs.	En paquets de
	J 12071	Coupe-circuit universel type UZ15.	15,0	68,75	10
	J 12072	" " " " " 25	28,0	93,75	"
	J 12073	" " " " " 60	60,0	220,—	"
   	J 12181	Barre creuse, d'assemblage 2 m de longueur Ecrou de guidage avec vis de fixation	85,0	225,—	—
	J 12182	Grandeur I pour UZ15 et SZ4	0,5	7,—	25
	J 12183	Grandeur II pour UZ25, UZ60, interrupteurs SZ6 à SZ25 et porte-barres	"	"	"
	J 12184	Grandeur II U pour UZ25, interrupteurs SZ6 à SZ25 et porte-barres sur socles isolants	"	"	"
	J 12185	Barre plate 16x3 mm, 2 m de longueur, sans trous	75,0	132,—	—
  	J 12186	Barres collectrices de coupe-circuits, 1 m de longueur pour UZ15, pour conducteurs jusqu'à 2,5m/m ²	10,0	81,25	—
	J 12187	" " " " " " 25, " " " " " 6	21,0	132,—	—
	J 12188	" " " " " " 60, " " " " " 16	32,0	225,—	—
	J 12189	Porte-barres de neutre pour UZ25 pour tableaux sans encadrement	9,0	63,—	10
J 12190	" " " " " " avec	5,0	31,25	"	
J 12191	Barre de neutre, 2 m de longueur	42,0	250,—	—	
  Grandeur I  Grandeur II	J 12192	Joint à serrage pour conducteurs jusqu'à 6m/m ² Grandeur I pour raccordement latérale des conducteurs principaux, pour UZ15 et UZ25	16,0	40,—	10
	J 12193	Grandeur II pour raccordement par la haut ou par en bas, pour UZ25	25,0	53,—	"

Pour détails, voir tarif volume VI.

19

le

Veillez envoyer

à

Signature

Nos. de tarif	Quantité	Désignation	Prix frs.
		Coupe-circuits Uzed Barres d'assemblage Ecrans de guidage Barres collectrices Moultre de cadre Equerre de cadre Support de cadre	

Outils et pièces détachées pour encadrements Uzed.

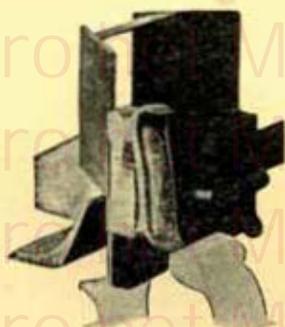


Fig. 1



Fig. 2

No. de tarif J12245 Boîte à onglets (fig. 1) pour groupes Uzed, servant à couper exactement les équerres pour le cadre pièce frs. 13.75
 * * * J12246 Calibre de forage (fig. 2) pour groupes Uzed pour forer les trous nécessaires à la fixation des équerres de cadre 6.25

Figures	Pour TYPES	Nos. de tarif	Désignation	100 pièces net kgs	PRIX frs.	En paquets de
Pour groupes Uzed montés sur le mur						
	UZ 15	J 12231	Moulure de cadre A, 2 m de longueur	100	245.-	—
		J 12232	Équerre A, avec vis	7	20.-	25
	UZ 25	J 12233	Moulure de cadre B, 2 m de longueur	160	255.-	—
		J 12234	Équerre B, avec vis	10	21.25	25
	UZ 60	J 12235	Moulure de cadre C, 2 m de longueur	200	270.-	—
		J 12236	Équerre C, avec vis	13	26.25	10
Pour groupes Uzed noyés dans le mur						
	UZ 15 à 60	J 12237	Bordure plate, 1,5 m de longueur	27	70.-	—
		J 12238	Coin, avec vis	3,5	11.25	50
Pour groupes Uzed sur et dans le mur						
	UZ 15 à 60	J 12239	Support de cadre	1,5	4.40	50


Pour détails, voir tarif volume VI.

Carte postale

Groupe de distribution Uzed

avec compteur et interrupteur principal sur tableau commun

Le fil cuirassé système Kuhllo constitue la meilleure protection des conducteurs contre la prise frauduleuse de courant, toute usurpation laissant des traces continuellement visibles

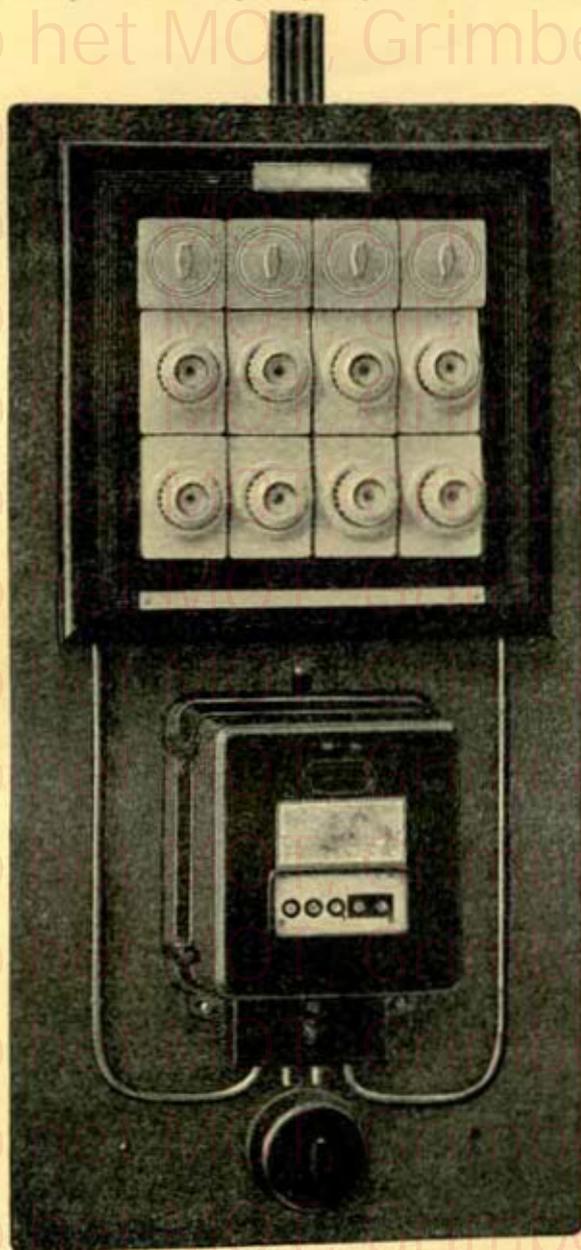

On peut contrôler d'un seul coup d'œil, sans perte de temps, les connexions des appareils raccordés sur le front

Disposition pour Tableaux normaux de compteurs

la plus simple et la plus rationnelle, pouvant, dans toute son étendue, être contrôlée sur le front